

令和5年9月26日

消 防 本 部

救急隊員シミュレーション訓練を実施します

概要

救急隊員の知識と技術の向上、他の隊員との連携、関係者や傷病者などへの適切な対応や接遇の向上など、安全かつ円滑な救急活動を行うことを目的に、現場を想定したシミュレーション訓練を実施します。

1 日 時

10月13日（金）

15時から17時まで

2 場 所

ボートレースからつ場内（原1116）

3 その他


- (1) 参加人数を把握しますので、取材を希望される場合は、10月11日（水）17時15分までに警防課まで連絡してください。
- (2) 災害などの発生により訓練を急ぎよ中止することがあります。また、気象条件などにより中止とする場合には当日正午までに判断し、連絡します。

（本件の問い合わせ先）

消防本部警防課

担当：金嶽・中尾



電話：直通72-4148

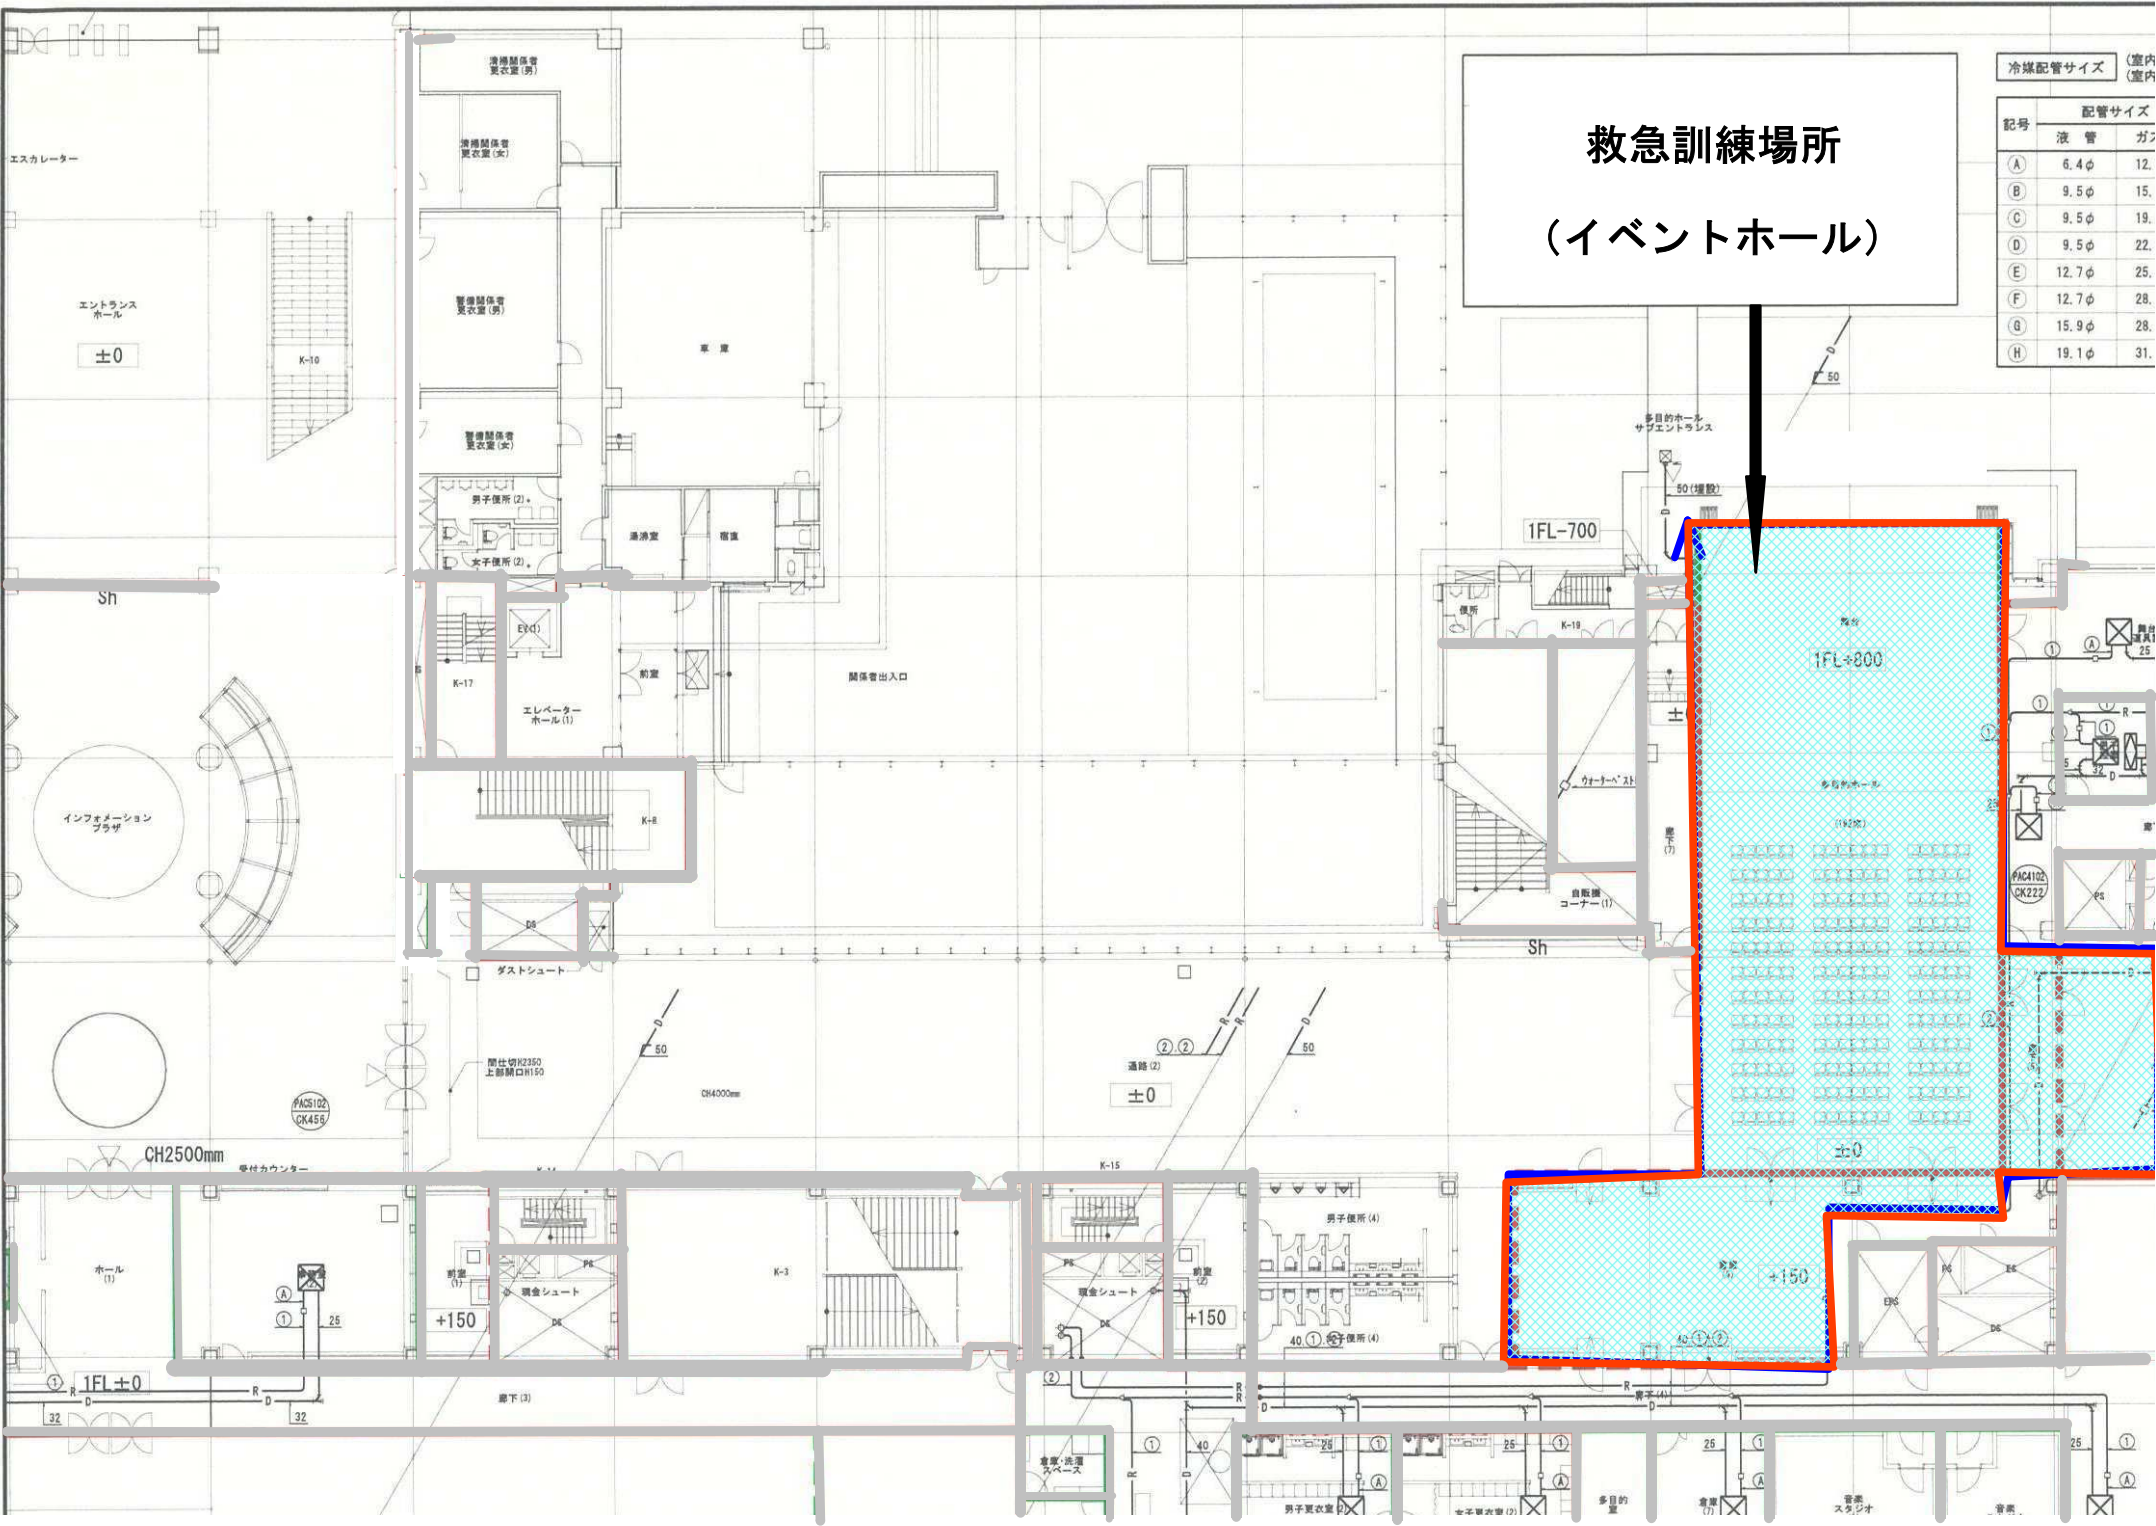


冷媒配管サイズ (室内)

| 記号 | 配管サイズ | |
|-----|-------|-----|
| | 液管 | ガス |
| (A) | 6.4φ | 12. |
| (B) | 9.5φ | 15. |
| (C) | 9.5φ | 19. |
| (D) | 9.5φ | 22. |
| (E) | 12.7φ | 25. |
| (F) | 12.7φ | 28. |
| (G) | 15.9φ | 28. |
| (H) | 19.1φ | 31. |

救急訓練場所
(イベントホール)

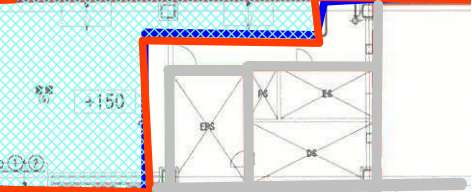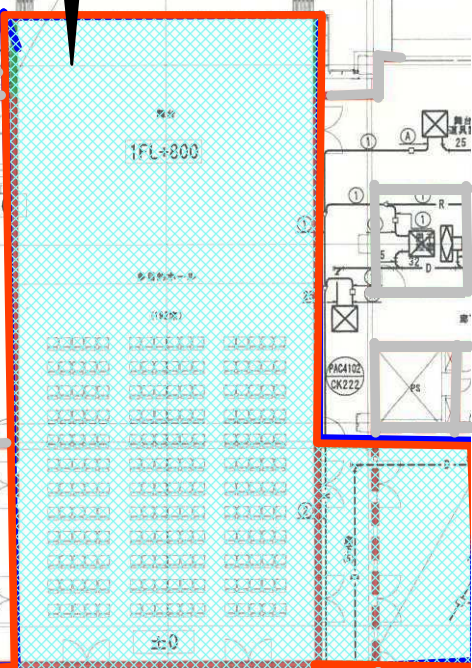

救急シミュレーション訓練会場（多目的ホール）の配置図

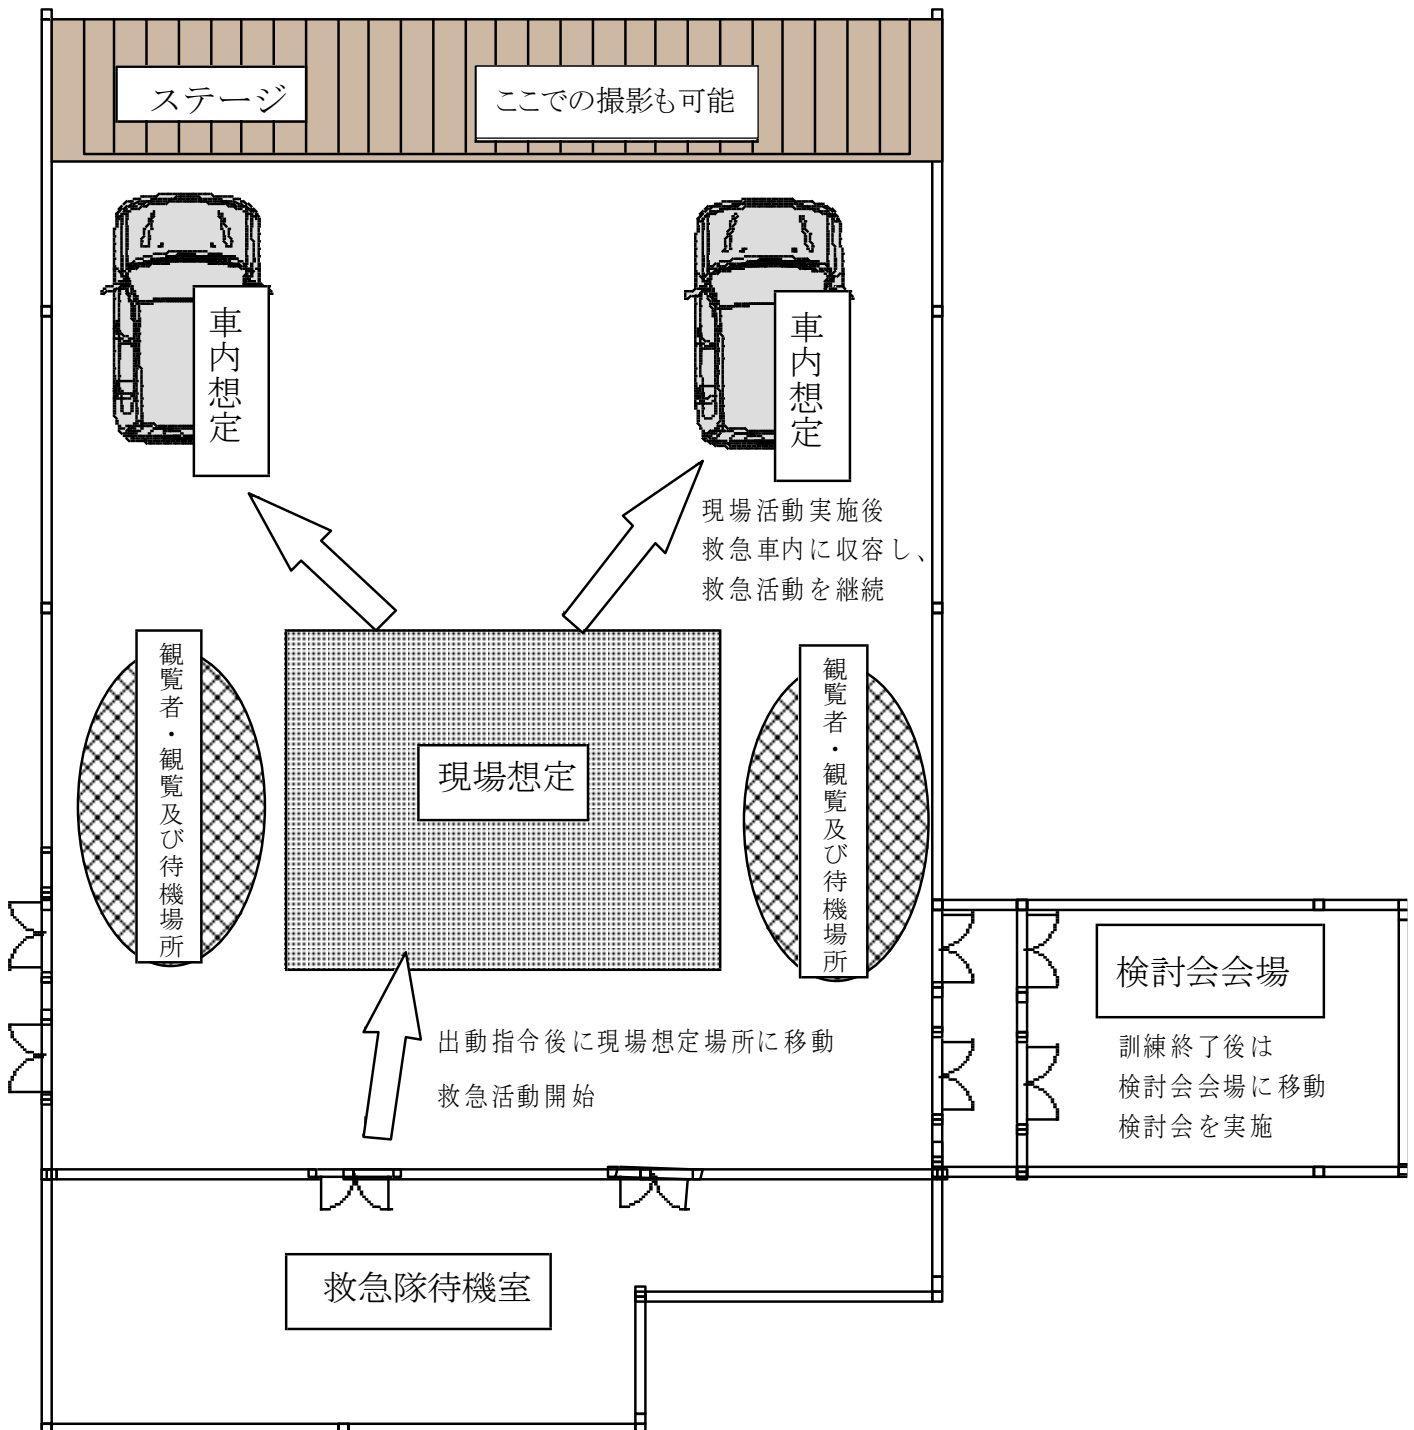

訓練開始後、現場想定場所から車内想定場所へと訓練場所が時間とともに移動していきます。その為、救急隊等の活動に支障がない場所で観覧者等も移動されて、見学されて下さい。

車内想定場所については、救急車内を想定しています。

訓練は2想定を予定しています。1想定については、傷病者が2名の為、車内想定は2か所、同時進行となります。2想定については、傷病者1名の為、どちらか1か所のみで実施します。