


0

0

NAN125S0104	久里2	浄水池	水位	H	NR
LIA360	第2浄		浄水H		NR
LIA360	第2浄		浄水H		HI

AL Process Alarm
GR0009 和多田 浄水場
GR0071 久里第1浄水場1ろ過池 洗

取水ポンプおよび着水井の制御方法について

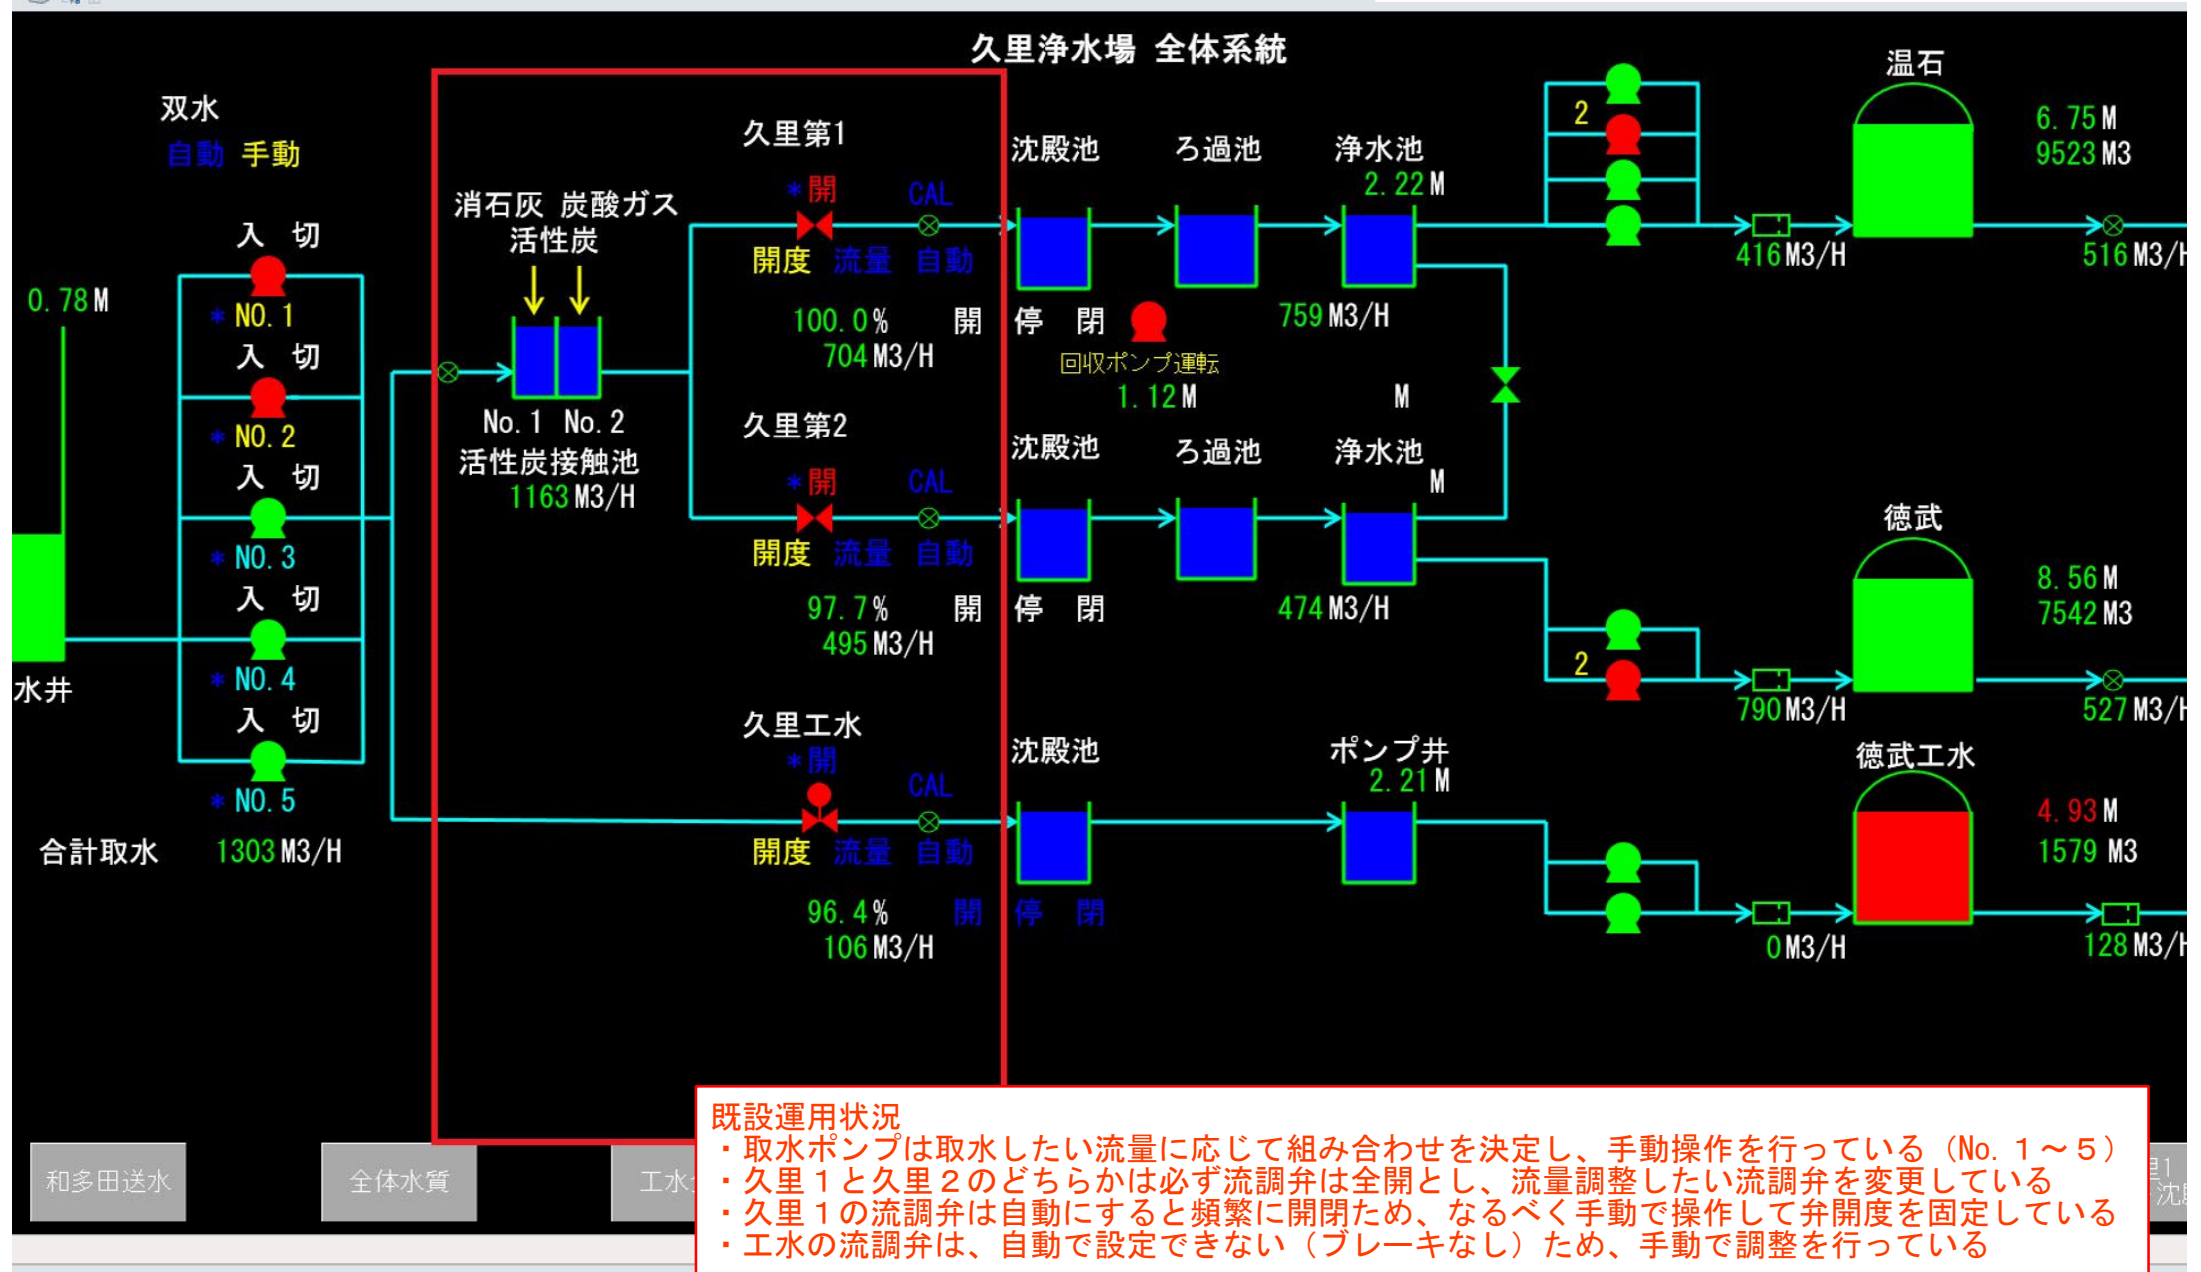

既設運用状況

- 取水ポンプは取水したい流量に応じて組み合わせを決定し、手動操作を行っている (No. 1 ~ 5)
- 久里1と久里2のどちらかは必ず流調弁は全開とし、流量調整したい流調弁を変更している
- 久里1の流調弁は自動にすると頻繁に開閉ため、なるべく手動で操作して弁開度を固定している
- 工水の流調弁は、自動で設定できない (ブレーキなし) ため、手動で調整を行っている